














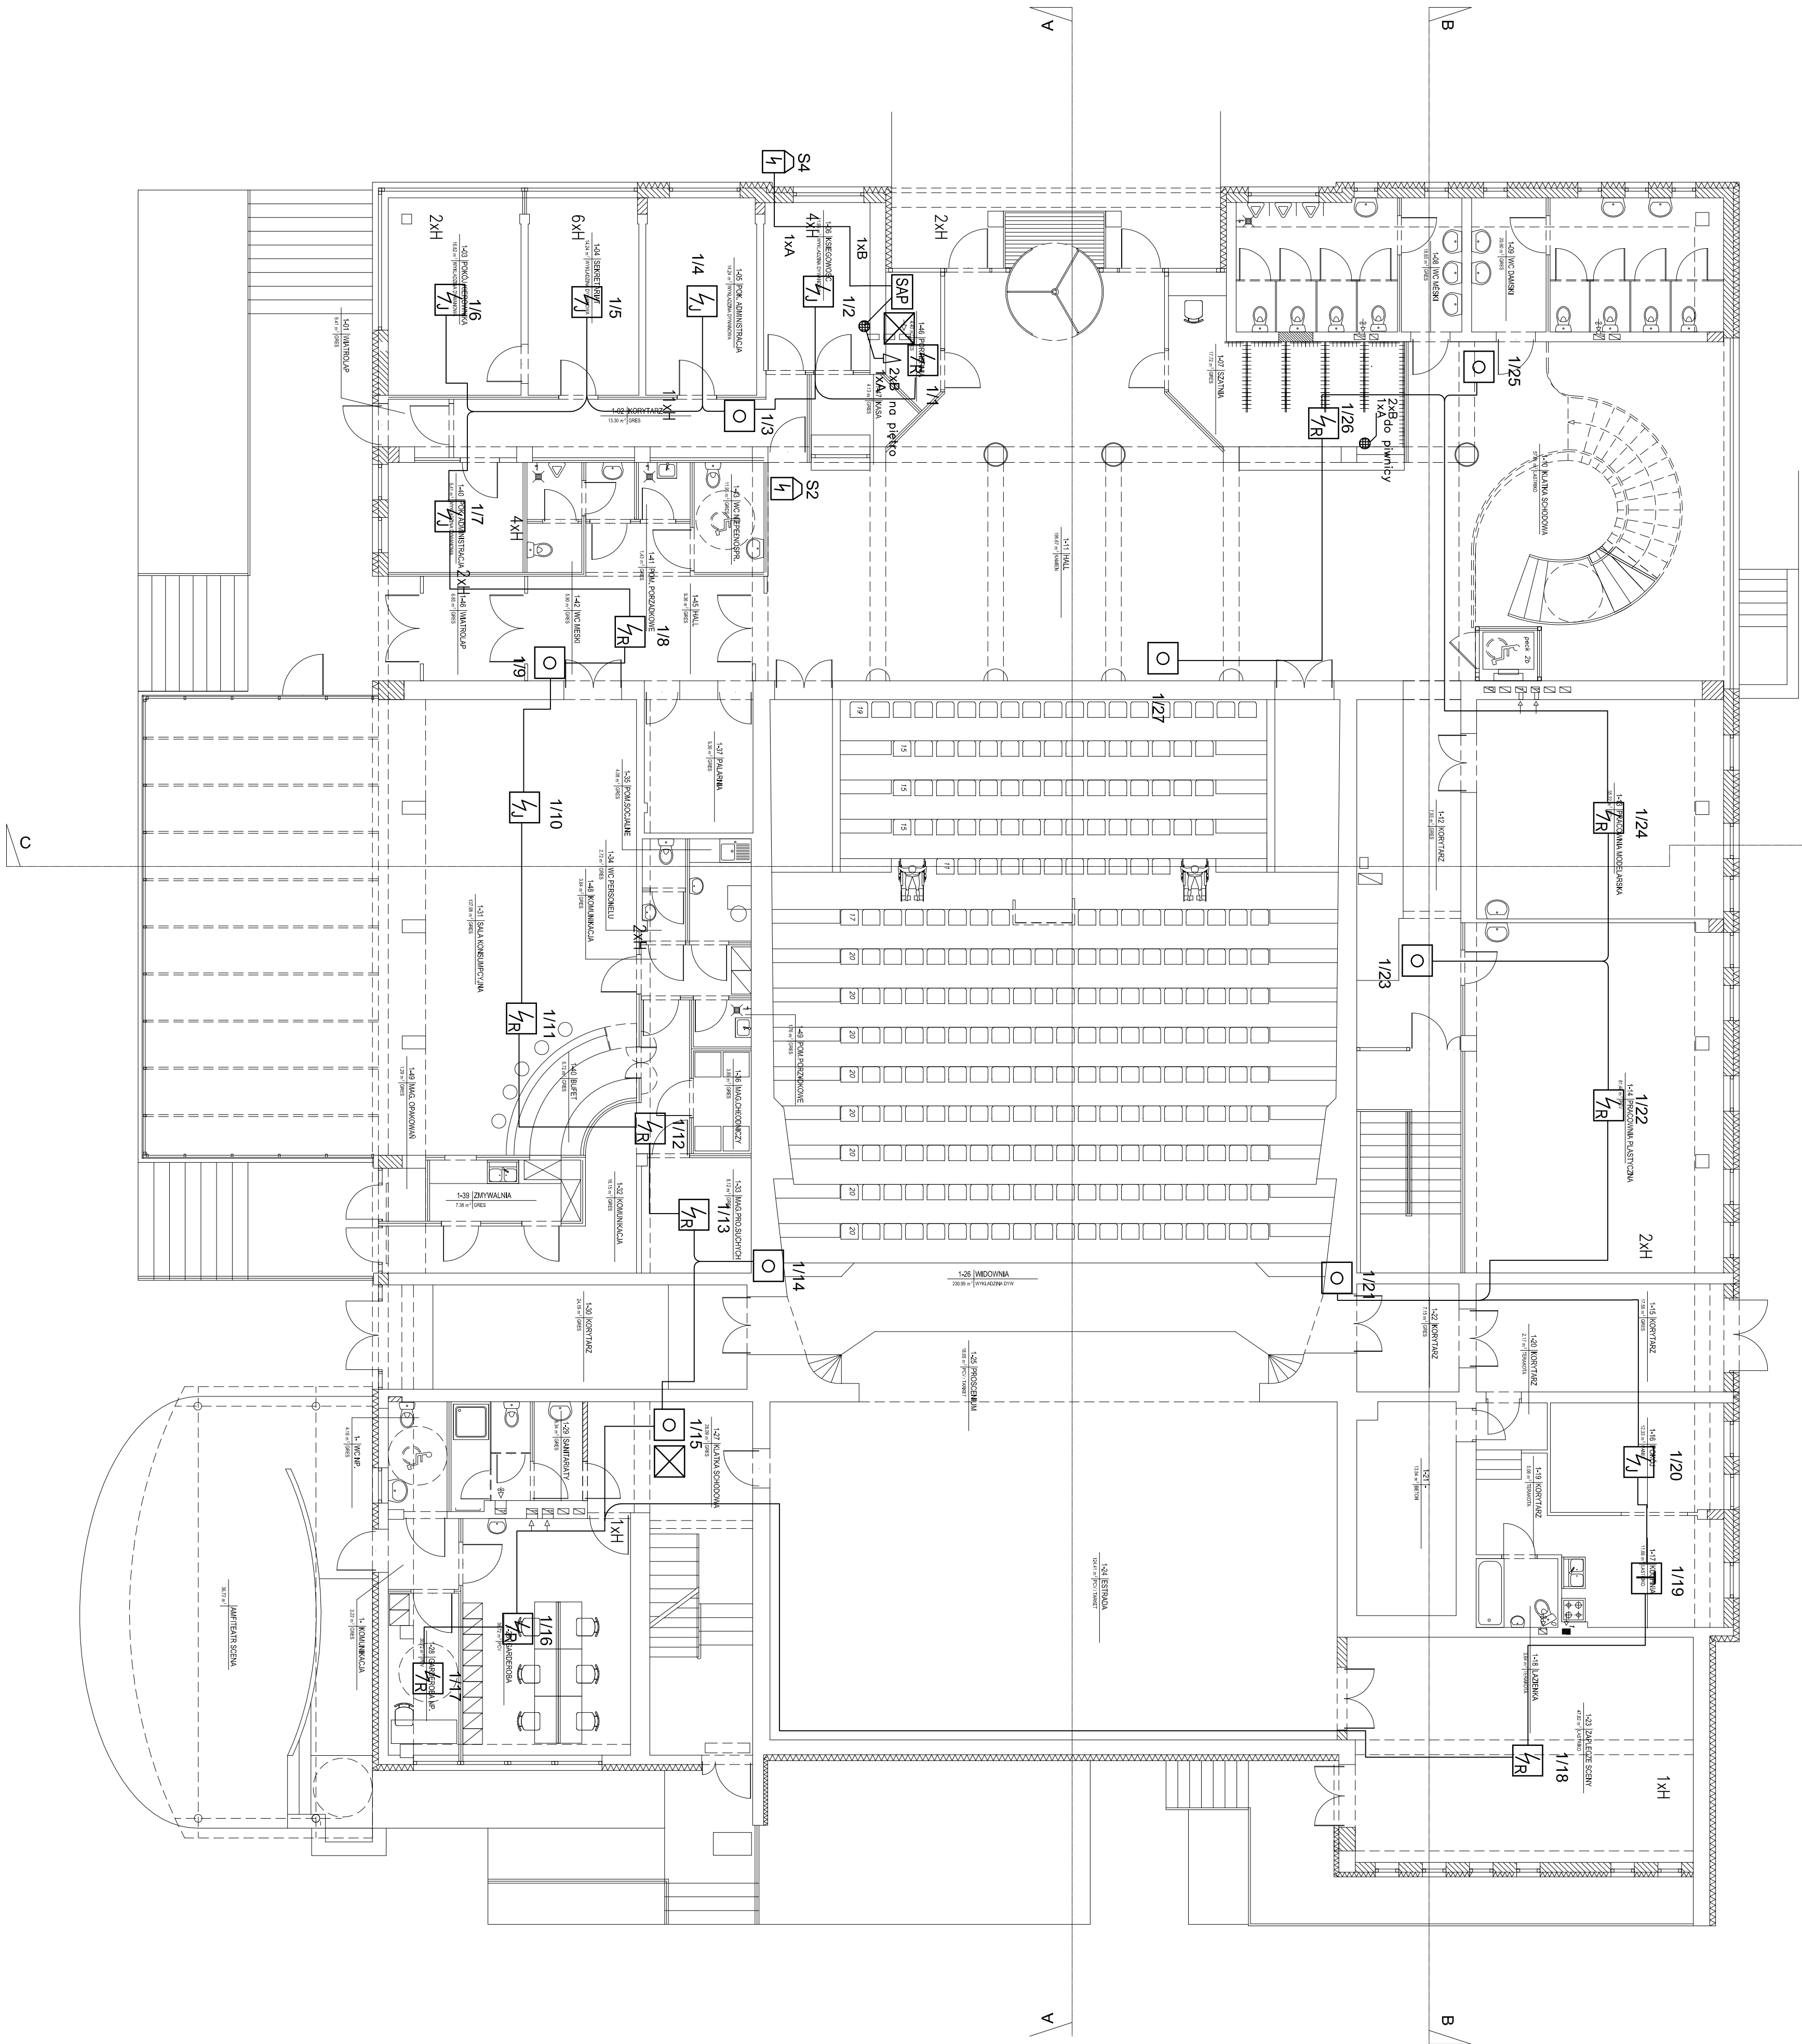


PARTER



| OZNACZENIA | |
|--|-------------------------------------|
|  EKS | element konstrukcyjno-sterujący |
|  SAP | Centrala sygnalizacji pożaru |
|  L | Łączący czujka dymu |
|  L/R | Czujka dymu optyczna |
|  L | Czujka dymu liniowa |
|  L | Reflektor do czujki liniowej |
|  ROP | ROP |
|  T | Czujka temperatury |
|  T | Wskaznik zaradzenia |
|  X | Przełącznik oddymiania |
|  COD | Centrala oddymiania |
|  M | Słownik kluczy oddymiania |
|  L | sygnalizator ak - optyczny SAP |
|  EKS | element konstrukcyjno-sterujący SAP |

- 1xA przewód YnTKSY1x2x0,8
1xB przewód HDGS2x1
1xC przewód YTKSY 3x2x0,5
1xD przewód YTKSY 5x2x0,5
1xS przewód YDYSx1,5
1xF przewód YWDpek 75/1,05
1xH skrętka UTP kat.5e

| | | | |
|---|--|-----------------------------|----------|
|  | | PRACOWNIA PROJEKTOWA | |
| Danuta Jaroszyńska-Złach | | Kielec ul. Sadowa 7b/5 | |
| Typ projektu Tytuł i zawartość | | Nr rysunku | 2 |
| Przebudowa i rozbudowa istniejącego budyńku Domu Kultury w Jędrzejowie | | Strona | |
| Instalacje SAP i oddymianie - Parter | | 1:100 | |
| Instalacje elektryczne | | 05.2007 | |
| Projektant mgr inż. Michał Kocił | | KI-300089 | |
| Opracowanie mgr inż. Andrzej Koniczek | | KI-158060 | |
| Sprawdził mgr inż. Marek Zdzia Kocił | | SWK0079/POC/04 | |
| Opracowanie | | | |
| Projekt wykonawczy | | | |
| Dokumentacja służy ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim. Kopowanie i powielanie w części lub całości bez zgody autora zabronione. | | | |